# Manuel d'utilisation de GIDAF

# à destination des exploitants et laboratoires

## Version 1 – juin 2013

# Aide à l'utilisation de GIDAF

L'application GIDAF (Gestion Informatisée des Données d'Autosurveillance Fréquente) a pour objet la déclaration en ligne et l'exploitation des résultats de surveillance des rejets aqueux en eaux de surface des installations classées et la déclaration d'autosurveillance pour le compte de l'Agence de l'Eau. L'application sera bientôt déployée pour la surveillance des eaux souterraines. Elle est accessible via un site internet sécurisé :

https://gidaf.developpement-durable.gouv.fr/

L'application concerne les installations classées soumises à autorisation faisant l'objet :

- de dispositions relatives à une **autosurveillance** des rejets aqueux (prescrites par arrêté préfectoral d'autorisation et demandée par l'agence de l'eau pour le calcul de la redevance) réalisée soit par l'exploitant, soit par un laboratoire prestataire ;
- de **contrôles externes de recalage** réalisés soit à la demande de l'exploitant, soit à la demande de l'Inspection des installations classées des Installations Classées ;
- de **contrôles inopinés** réalisés à la demande de l'Inspection des installations classées des Installations Classées ;
- de l'action **RSDE** dans le cadre de la surveillance de paramètres en phase dite **pérenne** (les résultats de la campagne initiale devant être déclarés sur le site de l'INERIS : http://rsde.ineris.fr).

L'application est accessible par les exploitants d'ICPE, par leurs prestataires éventuels, et par les laboratoires (mandatés par l'exploitant, la DREAL ou l'Agence de l'Eau).

Ce document présente de manière synthétique la démarche à suivre pour réaliser la saisie de résultats. Un manuel plus complet est téléchargeable en ligne sur le site GIDAF (rubrique « ? / Aide en ligne »).
Pour tout complément concernant les fonctions de GIDAF, il est possible de contacter l'Inspection des installations classées via les adresses référencées dans la rubrique " correspondance " du menu " établissement ".

Si vous rencontrez des difficultés d'ordre technique, il vous faut contacter le support technique de l'application, à l'adresse suivante: support-gidaf@brgm.fr

# I. Connexion à GIDAF

La connexion au site GIDAF **n'est possible qu'après réception d'un courrier de l'Inspection des installations classées** qui informe l'exploitant de la mise en œuvre de l'application pour son établissement. Ce courrier attribue deux couples **identifiant/mot de passe pour deux profils différents :**

- Un profil **« EXPLOITANT »** qui permet de saisir, enregistrer et **transmettre ses résultats à l'Inspection des installations classées**.
- Un profil **« PRESTATAIRE »** qui permet uniquement de saisir et d'enregistrer les données. C'est l'industriel qui met à disposition de son prestataire l'identifiant/mot de passe PRESTATAIRE afin que celui-ci puisse saisir et enregistrer les déclarations pour le compte de son commanditaire. La validation des résultats reste à la charge de l'exploitant et n'est possible que via son profil « EXPLOITANT ».

Il existe également un profil « **LABORATOIRE** » destiné aux laboratoire agréés. L'identifiant et le mot de passe sont attribués par la **Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) du ministère en charge de l'écologie et du développement durable** (contact : marine.colin@developpement-durable.gouv.fr). Ce profil est destiné aux laboratoires mandatés par l'Inspection des installations classées dans le cadre des contrôles inopinés. Il permet la saisie, l'enregistrement et la validation des données.

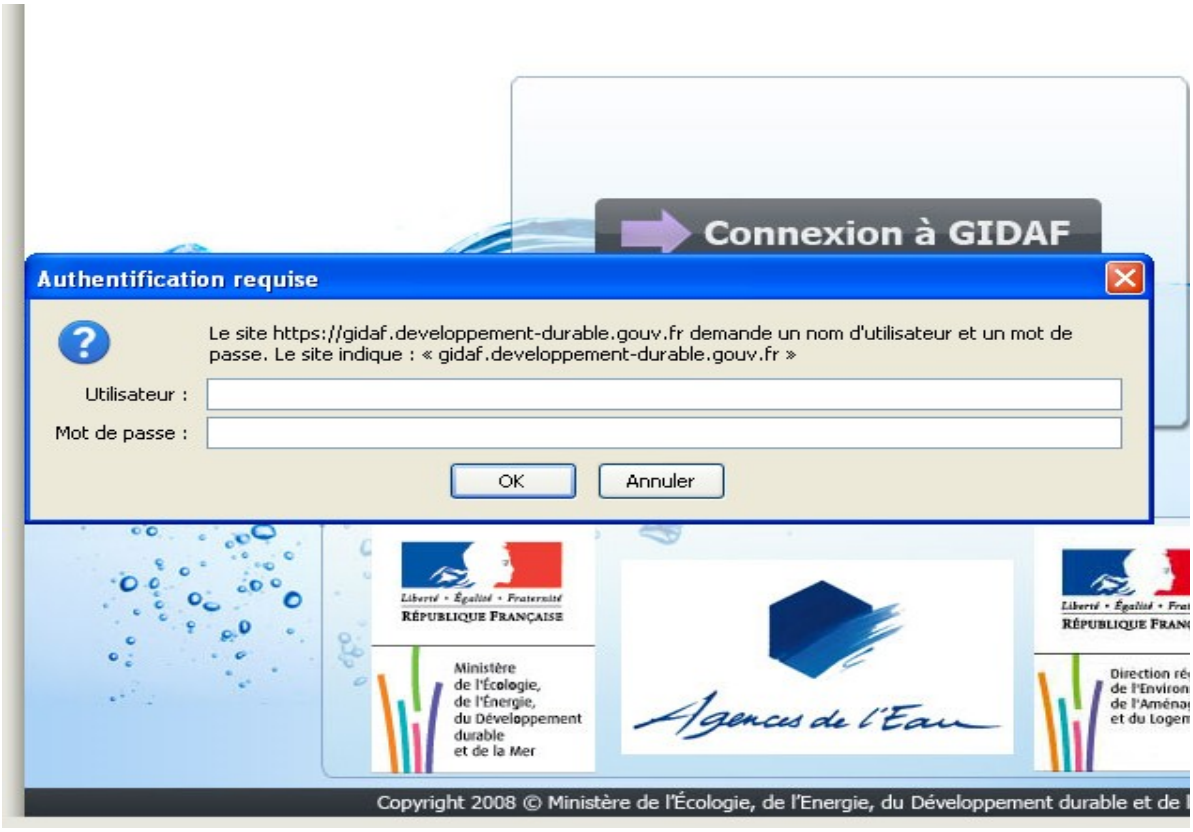
Connexion à GIDAF
Authentification requise
Le site https://gidaf.developpement-durable.gouv.fr demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le site indique : « gidaf.developpement-durable.gouv.fr »
Utilisateur :
Mot de passe :
OK
Annuler
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer
Agences de l'Eau
Copyright 2008 © Ministère de l'Écologie, de l'Energie, du Développement durable et de

Lors de la **première connexion**, il est demandé de saisir les informations suivantes :

- Numéro SIRET de l'établissement
- Code NAF (activité principale de l'établissement)
- Adresse e-mail de contact du référent GIDAF au sein de l'établissement

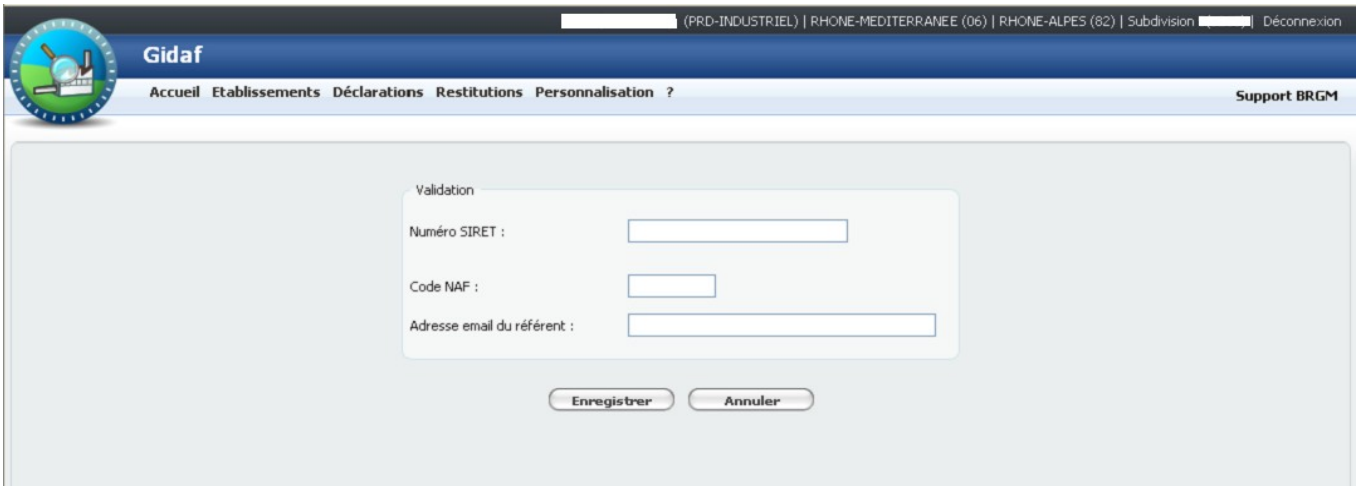


**A défaut de renseignement par l'exploitant, il sera impossible pour les laboratoires et les prestataires de saisir les résultats de contrôle inopiné, externe ou RSDE.**

La barre de menu propose 5 onglets principaux (outre le retour à l'accueil) :

(PRD-INDUSTRIEL) | RHONE-MEDITERRANEE (06) | RHONE-ALPES (82) | Subdivision | Déconnexion
Gidaf
Accueil Etablissements Déclarations Restitutions Personnalisation ?
Support BRGM

- L'onglet « **Établissements** » donne accès à la fiche établissement qui récapitule les informations générales liées à l'établissement et à son identité (adresse, numéros GIDIC et agence, etc.), les adresses mail de contact pour l'exploitant ainsi que pour l'Inspection des installations classées et l'agence de l'eau, les cadres de surveillance actifs et ceux archivés et les données réglementaires associées à chacun de ces cadres (onglet structure de surveillance).
- L'onglet **« Déclarations »** permet de déclarer les résultats de mesure, en initialisant les déclarations et en important les fichiers excel (.xls) ou edilabo (.xml) de saisie de résultats. Il permet en outre de consulter les déclarations antérieures.
- L'onglet « **Restitutions** » permet l'exploitation des données saisies.
- L'onglet « **Personnalisation** » permet d'ajouter le site GIDAF en favori.
- L'onglet **« ? »** donne accès à l'aide en ligne où un manuel complet est téléchargeable. Cet espace fait état des difficultés en cours de traitement, des règles de fonctionnement de l'application et regroupe un certain nombre de questions fréquemment posées et leurs réponses.

En cliquant sur le lien « support BRGM » situé à droite, vous pouvez adresser un mail au support technique à l'adresse suivante support-gidaf@brgm.fr. Il sera à même de vous répondre pour toute difficulté technique ou anomalie fonctionnelle de l'application.

NB : en cas de problème d'accès ou de cadre de surveillance, s'adresser à l'Inspection des installations classées des installations classées en charge du suivi de votre site.

# II. Les données générales

Les données concernant l'établissement dont les rejets aqueux sont soumis à déclaration, sont récapitulées dans le menu « **Etablissement** ». Ce menu permet l'accès à plusieurs types d'information :

- **« Situation » :** données administratives (pavé « Informations générales »), état de l'application quant à la saisie des données requises à son fonctionnement (pavés « Situation de l'établissement »), existence de déclarations (pavé « Restitution établissement »).
- **« Identité » :** récapitulatif des données d'identification du site.
- **« Correspondance » :** adresses mail exploitant/Inspection des installations classées et/ou agence de l'eau pour l'échange de données.
- **« Cadre de Surveillance » :** un cadre de surveillance est l'ensemble des prescriptions réglementaires s'appliquant à un établissement. Il est valide (« ouvert ») à compter d'une date initiale (le 1er jour d'un mois), et obsolète (« fermé ») dès que de nouvelles prescriptions s'appliquent (du fait d'un APC ou de mesures complémentaires liées à la surveillance RSDE). L'Agence de l'Eau peut éventuellement compléter le cadre de surveillance avec ses propres paramètres qui serviront au calcul de la redevance.
- **« Structure de Surveillance-Eaux de Surface »** : récapitule l'ensemble des données réglementaires applicables aux rejets en eaux de surface (éventuellement via une station d'épuration) de l'établissement. Il s'agit notamment des points sur lesquels une surveillance est prescrite, l'ensemble des paramètres à surveiller, les valeurs limites associées (concentration, flux, flux spécifique….), la fréquence d'analyse, la fréquence de transmission des résultats et le nombre de contrôles externes par un laboratoire accrédité. Les paramètres relatifs à l'action RSDE**, et ceux propres à l'Agence de l'eau figure aussi dans la liste des paramètres à surveiller, mais avec différentes écritures.**

Exemple : **MES** : paramètre Inspection des installations classées
*MES* : paramètre Agence de l'eau
***MES*** : paramètre Inspection des installations classées et Agence de l'eau
MES : paramètre RSDE pérenne

**Avant toute déclaration, il est impératif de procéder à une vérification de ces informations réglementaires. Pour cela, il est possible de consulter un à un les paramètres dans cet onglet ou, de manière plus pratique, de générer un fichier Excel vierge de déclaration afin de comparer les différents points de rejets et paramètres de surveillance aux prescriptions de votre (vos) arrêté(s) préfectoral(aux).**
**En cas d'anomalie (omission ou erreur), alerter l'Inspection des installations classées pour correction avant de débuter toute déclaration (via les adresses de la rubrique « contact »).**

# III. Procéder à une déclaration

## 1. Initialisation de la déclaration

On accède au module de déclaration par le menu général « Déclaration/Initialiser » :

L'utilisateur est invité à **choisir le mois et l'année** pour lesquels il souhaite faire sa déclaration, **la catégorie de déclaration** (autosurveillance, autosurveillance RSDE, eau souterraine, contrôle externe de recalage ou contrôle inopiné) ainsi que le **mode de déclaration :**

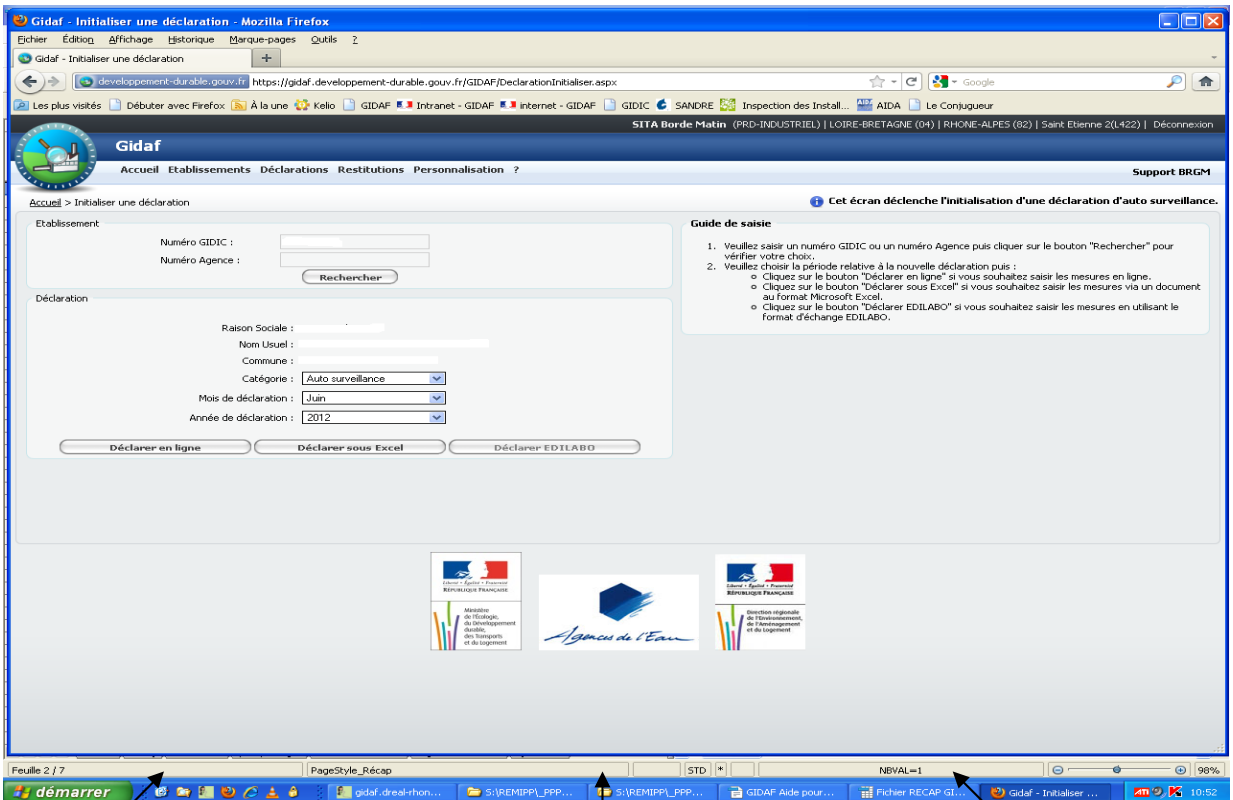
Gidaf - Initialiser une déclaration - Mozilla Firefox
Gidaf
Accueil Etablissements Déclarations Restitutions Personnalisation ?
Support BRGM
Accueil > Initialiser une déclaration
Cet écran déclenche l'initialisation d'une déclaration d'auto surveillance.
Etablissement
Numéro GIDIC :
Numéro Agence :
Rechercher
Déclaration
Raison Sociale :
Nom Usuel :
Commune :
Catégorie : Auto surveillance
Mois de déclaration : Juin
Année de déclaration : 2012
Déclarer en ligne
Déclarer sous Excel
Déclarer EDILABO
Guide de saisie
1. Veuillez saisir un numéro GIDIC ou un numéro Agence puis cliquer sur le bouton "Rechercher" pour vérifier votre choix.
2. Veuillez choisir la période relative à la nouvelle déclaration puis :
Cliquez sur le bouton "Déclarer en ligne" si vous souhaitez saisir les mesures en ligne.
Cliquez sur le bouton "Déclarer sous Excel" si vous souhaitez saisir les mesures via un document au format Microsoft Excel.
Cliquez sur le bouton "Déclarer EDILABO" si vous souhaitez saisir les mesures en utilisant le format d'échange EDILABO.
Agence de l'Eau
démarrer
Autosurveillance
Contrôle externe
Surveillance RSDE
Contrôle inopiné
Autosurveillance
Contrôle externe
Contrôle inopiné
Surveillance RSDE

- La saisie en ligne dans un tableau (« Déclarer en ligne ») : ce mode de déclaration permet de rentrer manuellement les résultats dans GIDAF. Il est à éviter lorsqu'un grand nombre d'information est à saisir mais reste très pratique pour procéder à des corrections,

- L'import de données dans un fichier Excel (« Déclarer sous Excel ») : mode réservé pour l'auto-surveillance et les contrôles externes. Il consiste à remplir les résultats dans un fichier excel automatiquement généré par la base.
  **Le format et le nom du fichier ne doivent pas être modifiés**.
  Il n'y a pas de limite de temps pour importer ce fichier dans GIDAF une fois qu'il a été généré,
- L'import de données via un fichier EDILABO : mode réservé à la surveillance RSDE pérenne. La déclaration peut être réalisée avec ou sans fichier de commande, par chargement d'un fichier de type XML (contacter son laboratoire pour cela).

**Attention aux unités attendues (cf. têtes de colonne). Par exemple, pour les hydrocarbures totaux et les métaux, les résultats à saisir peuvent être à exprimer en µg/L alors que les limites de l'AP sont usuellement définies en mg/L** (NB : il n'est pas possible de modifier les unités de déclaration, celles-ci étant définies dans un référentiel national SANDRE).

**Par ailleurs, lorsque le résultat de mesure est inférieur à la limite de quantification/détection :**

- Si la valeur d'un résultat est inférieure à la limite de quantification (< LQ) : la valeur LQ/2 doit être saisie et un commentaire indiquant que le résultat est inférieur à LQ doit être ajoutée dans la colonne « commentaires ».
- Si le résultat est inférieur à la limite de détection (< LD) : la valeur zéro doit être saisie pour la concentration et un commentaire indiquant que le résultat est inférieur à LD doit être ajoutée dans la colonne « commentaires ».

**En l'absence de résultats d'analyse à saisir (faute de résultat de mesure), il convient de ne rien saisir dans le champ concerné (ne pas mettre la valeur "0") mais de porter une justification dans la colonne commentaire.**

**En l'absence de rejet, et donc de résultats, il faut uniquement saisir "0" dans la colonne « Volume ».**

# 2. Déclarations

## 2.1 Déclaration d'autosurveillance

La déclaration se fait en suivant le cadre de surveillance qui a été préalablement créé par l'administration et qui regroupe les prescriptions de l'arrêté préfectoral réglementant l'établissement et/ou les paramètres attendus par l'Agence de l'Eau.

### 2.1.1 Déclaration d'autosurveillance en ligne

Dans le cadre d'une déclaration en ligne d'autosurveillance, le résultat attendu pour chaque paramètre est saisi dans le tableur en ligne.

Il y a autant d'onglets que de points de surveillance, plus un onglet « général » destiné à saisir le nombre de jours de production et de rejet, ainsi que la justification des éventuelles non-conformités (celles-ci devant également être saisies dans le tableau de résultats).

*À titre d'exemple, ci-dessous il y a un unique point de surveillance « sortie ét. vers STEP interne ».*

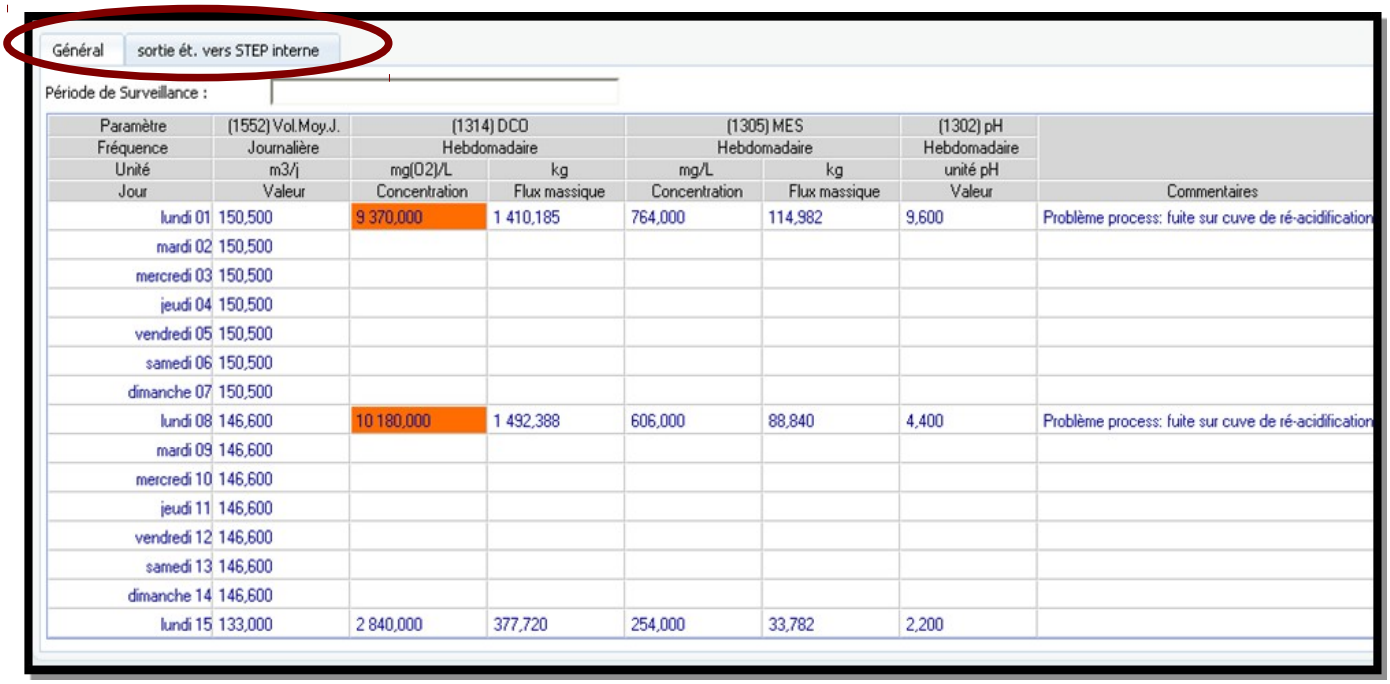

Général | sortie ét. vers STEP interne

Période de Surveillance :

| Paramètre | (1552) Vol.Moy.J. | (1314) DCO | | (1305) MES | | (1302) pH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fréquence | Journalière | Hebdomadaire | | Hebdomadaire | | Hebdomadaire | |
| Unité | m3/j | mg(O2)/L | kg | mg/L | kg | unité pH | |
| Jour | Valeur | Concentration | Flux massique | Concentration | Flux massique | Valeur | Commentaires |
| lundi 01 | 150,500 | 9 370,000 | 1 410,185 | 764,000 | 114,982 | 9,600 | Problème process: fuite sur cuve de ré-acidification |
| mardi 02 | 150,500 | | | | | | |
| mercredi 03 | 150,500 | | | | | | |
| jeudi 04 | 150,500 | | | | | | |
| vendredi 05 | 150,500 | | | | | | |
| samedi 06 | 150,500 | | | | | | |
| dimanche 07 | 150,500 | | | | | | |
| lundi 08 | 146,600 | 10 180,000 | 1 492,388 | 606,000 | 88,840 | 4,400 | Problème process: fuite sur cuve de ré-acidification |
| mardi 09 | 146,600 | | | | | | |
| mercredi 10 | 146,600 | | | | | | |
| jeudi 11 | 146,600 | | | | | | |
| vendredi 12 | 146,600 | | | | | | |
| samedi 13 | 146,600 | | | | | | |
| dimanche 14 | 146,600 | | | | | | |
| lundi 15 | 133,000 | 2 840,000 | 377,720 | 254,000 | 33,782 | 2,200 | |

**Dans le cas d'une valeur hors norme, ou dans le cas d'une absence de valeur dans l'intervalle de temps attendu, il est obligatoire de saisir un commentaire dans le tableau <u>ET</u> dans l'onglet « Général » de l'application, afin de pouvoir valider sa déclaration.**

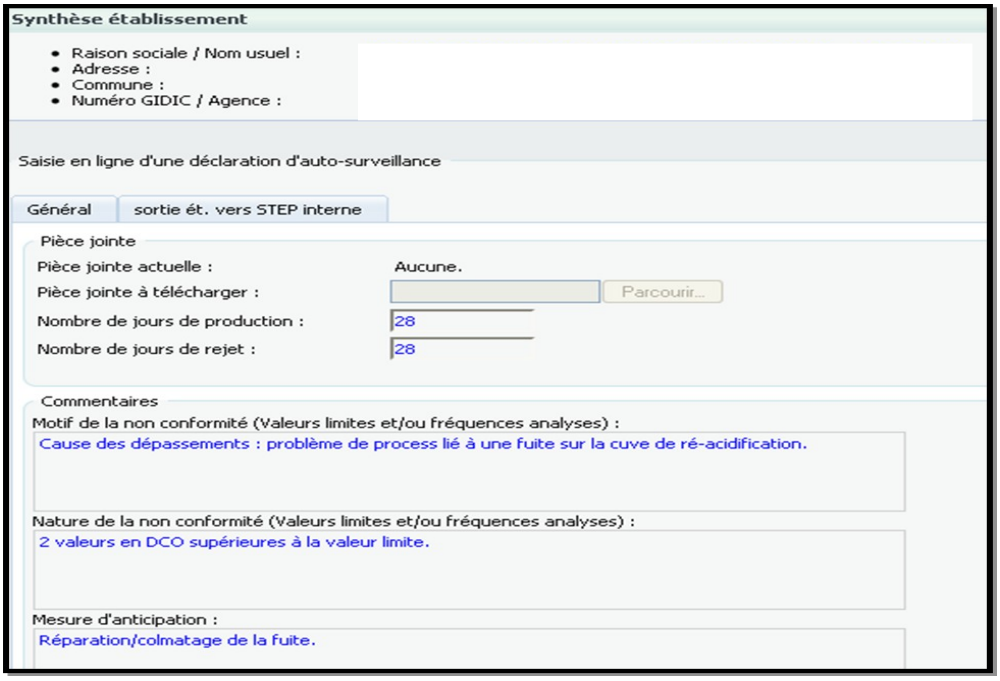

Synthèse établissement

- Raison sociale / Nom usuel :
- Adresse :
- Commune :
- Numéro GIDIC / Agence :

Saisie en ligne d'une déclaration d'auto-surveillance

Général | sortie ét. vers STEP interne

Pièce jointe

Pièce jointe actuelle : Aucune.

Pièce jointe à télécharger : Parcourir...

Nombre de jours de production : 28

Nombre de jours de rejet : 28

Commentaires

Motif de la non conformité (Valeurs limites et/ou fréquences analyses) :

Cause des dépassements : problème de process lié à une fuite sur la cuve de ré-acidification.

Nature de la non conformité (Valeurs limites et/ou fréquences analyses) :

2 valeurs en DCO supérieures à la valeur limite.

Mesure d'anticipation :

Réparation/colmatage de la fuite.

### 2.1.2 Déclaration d'auto surveillance via un document au format Excel

La déclaration sous Excel des données d'autosurveillance **est clairement à privilégier** afin notamment d'éviter des problèmes de « déconnexion » (en cas d'inactivité et sans sauvegarde automatique) qui peuvent survenir lors de la déclaration en ligne.

Pour ce faire, il convient de :

1) Générer un fichier vierge de résultats pour le mois de déclaration désiré (sous-menu « Déclarations », « Initialiser » puis « Déclarer sous Excel »)

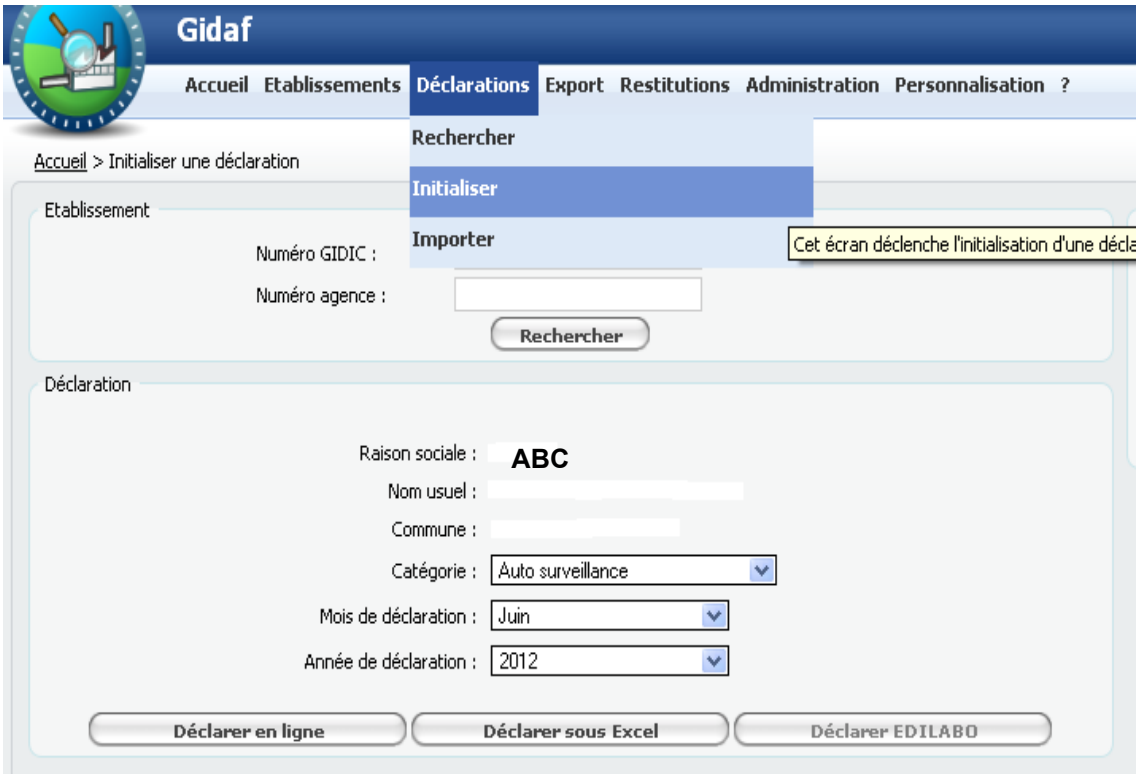


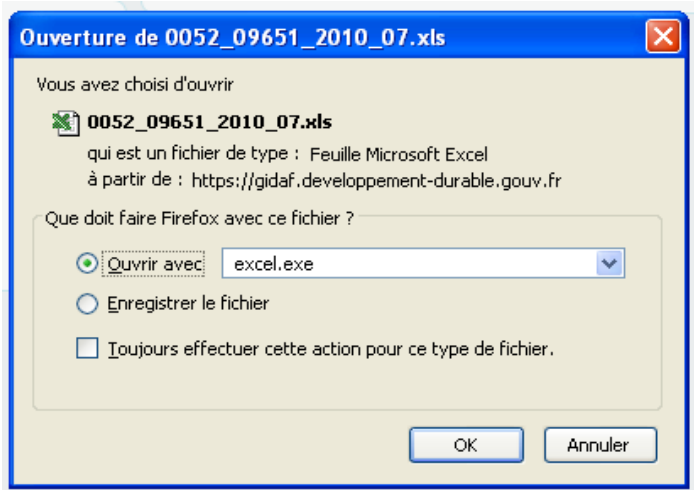
Ouverture de 0052_09651_2010_07.xls
Vous avez choisi d'ouvrir
0052_09651_2010_07.xls
qui est un fichier de type : Feuille Microsoft Excel
à partir de : https://gidaf.developpement-durable.gouv.fr
Que doit faire Firefox avec ce fichier ?
Ouvrir avec
excel.exe
Enregistrer le fichier
Toujours effectuer cette action pour ce type de fichier.
OK
Annuler

2) Sauvegarder ce fichier sur son ordinateur en **respectant exactement le format du fichier (ne pas renommer ce fichier au risque de ne pouvoir le réimporter)** puis remplir les résultats de mesure**.** NB : il y a un onglet par point de surveillance plus un onglet « général ».

**3) Importer dans GIDAF le fichier complété via le menu « déclarations / importer » après avoir choisi « autosurveillance, contrôle de recalage ou contrôle inopiné unitaire» dans la rubrique « catégorie ».**

**Le calcul des flux et les éventuelles non-conformités apparaissent une fois que la déclaration est enregistrée.**

Correspondant RA (COR-INSPECTION) | RHONE-ALPES (82) | Déconnexion
Gidaf
Accueil Etablissements Déclarations Export Restitutions Administration Personnalisation ?
Support BRGM
Rechercher
Initialiser
Importer
Cet écran permet d'importer une déclaration de type Auto-Surveillance (fichier XLS) ou EDILABO (fichier XML).
Auto surveillance, contrôle de recalage ou contrôle inopiné unitaire
Importer une déclaration au format Excel.
Parcourir...
Pièce Jointe au format PDF :
Parcourir...
Importer

Il est conseillé de **ne pas générer à l'avance les fichiers excel de déclaration**. En effet, en cas de modification du cadre de surveillance (donc des données réglementaires), ces fichiers deviendraient obsolètes et ne pourraient plus être importés. Il conviendrait alors de les générer à nouveau.

## 2.2 Déclaration RSDE pérenne

Comme pour l'autosurveillance, il est nécessaire d'initialiser la déclaration via l'onglet « Déclarations / Initialiser ». Après avoir saisi votre code GIDIC et cliqué sur le bouton « Rechercher », il convient de choisir « Autosurveillance RSDE » dans la catégorie (menu déroulant).

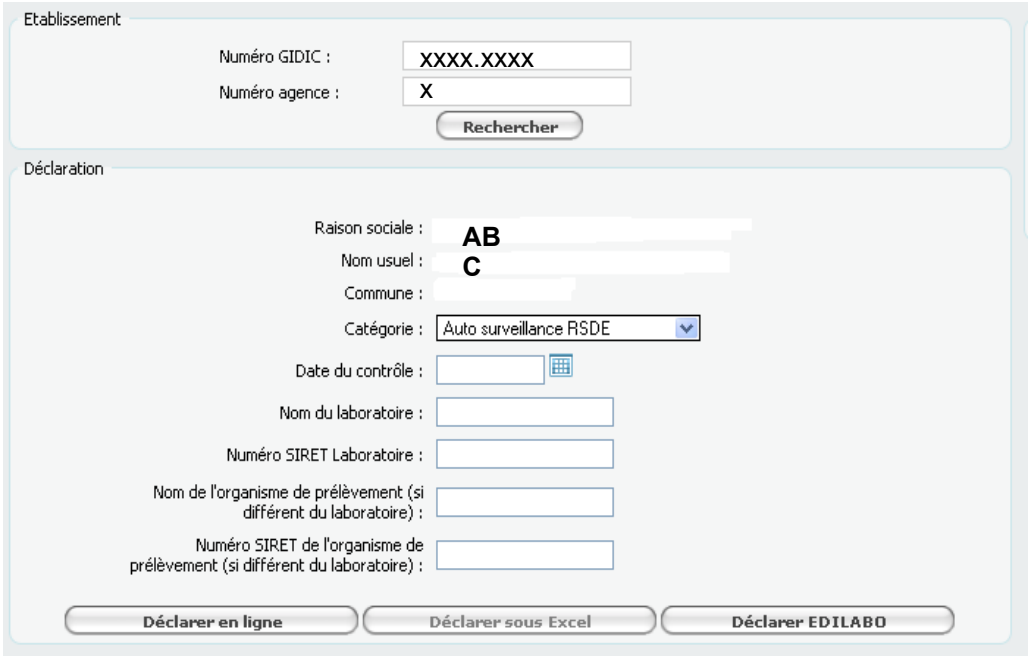

Saisir alors les informations requises afin de poursuivre la déclaration (attention, il peut être nécessaire de saisir nom et numéro SIRET de l'organisme préleveur même si ceux-ci sont identiques au laboratoire).

? *NB : la date du contrôle **est** la date du prélèvement. Elle est censée être postérieure à la date du courrier de validation de la liste pérenne par votre inspecteur des installations classées, et donc à la date d'ouverture du cadre de surveillance. Dans le cas contraire, la déclaration pourrait être bloquée. Il conviendrait alors de contacter l'Inspection des installations classées.*

Deux modes de déclaration sont alors possibles :

- La déclaration en ligne qui, comme pour l'auto-surveillance classique, générera un tableau à remplir. Le nombre d'informations à saisir est très conséquent : à défaut de saisie compléte, l'enregistrement sera impossible.
- La déclaration via un fichier au format « Edilabo ». Il est possible d'importer directement un fichier XML généré par le laboratoire en cliquant sur « Déclarations / Importer », puis il conviendra de choisir « Autosurveillance RSDE sans fichier de commande ». Dans ce cas, un mode pas à pas est disponible en ligne.

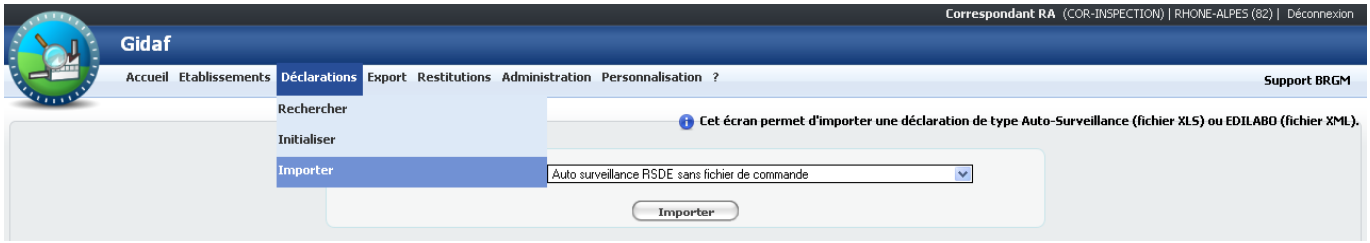
Correspondant RA (COR-INSPECTION) | RHONE-ALPES (82) | Déconnexion
Gidaf
Accueil Etablissements Déclarations Export Restitutions Administration Personnalisation ?
Support BRGM
Rechercher
Initialiser
Importer
Cet écran permet d'importer une déclaration de type Auto-Surveillance (fichier XLS) ou EDILABO (fichier XML).
Auto surveillance RSDE sans fichier de commande
Importer

### 2.3 Déclaration de contrôle externe de recalage ou contrôle inopiné

Comme pour l'autosurveillance, il est nécessaire d'initialiser la déclaration via l'onglet « Déclarations / Initialiser ». Après avoir saisi le code GIDIC de l'établissement faisant l'objet du contrôle et cliqué sur le bouton « Rechercher », il convient de choisir « Contrôle externe de recalage » ou « Contrôle inopiné » dans la catégorie (menu déroulant). Vous devez ensuite inscrite la date de prélèvement des échantillons analysés. Vous pouvez ensuite choisir le mode de déclaration en cliquant sur « Déclarer en ligne » ou « Déclarer sous Excel ».

## 3. Enregistrement et transmission à l'Inspection des installations classées

Lors de l'enregistrement de la déclaration, un contrôle de cohérence (0<pH<14, DBO5<DCO...), un contrôle de complétude (champs attendus de la déclaration) et des contrôles réglementaires (détection de dépassement d'une limite réglementaire ou non respect d'une fréquence d'analyse) sont automatiquement effectués.
Une fois la déclaration enregistrée, il est toujours possible de revenir dessus pour la modifier.
L'étape de transmission à l'Inspection des installations classées n'est possible que si la liste des incohérences est vide (es dépassements de VLE et non-respect des fréquences doivent être corrigés, ou justifiés à la fois dans les cellules « commentaires » en bout de ligne (255 caractères maximum), et dans les 3 pavés de l'onglet « général »).

**Il est indispensable de cliquer sur le bouton « transmettre à l'Inspection des installations classées » pour que la déclaration soit visible par l'inspecteur des installations classées. Une fois cette étape réalisée, la déclaration ne peut plus être modifiée. Néanmoins si des corrections doivent être apportées, il est nécessaire, au préalable, de demander l'invalidation auprès de l'Inspection des installations classées (par un clic sur l'onglet "Demander l'invalidation").**

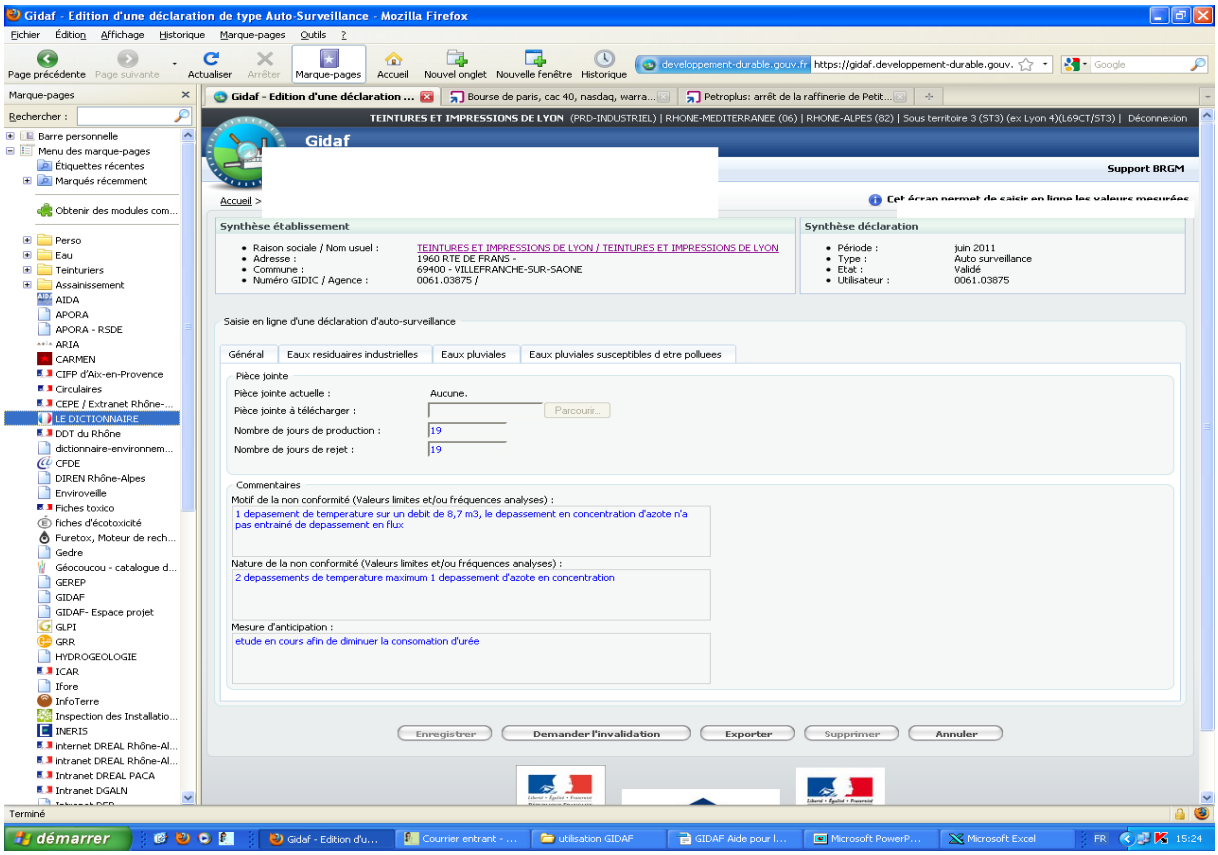


**Dans le cas d'une déclaration déléguée et saisie par un prestataire (à l'aide des identifiants prestataires), celui-ci ne peut procéder à la validation/transmission à l'Inspection des installations classées : seul l'exploitant a les droits requis. En tant que responsable de son installation, il doit valider la déclaration et assurer lui-même cette transmission.**

*Schéma des étapes à réaliser pour que la déclaration soit consultable par l'Inspection des installations classées*

Les déclarations passent par plusieurs états successifs en fonction du degré de leur avancement :

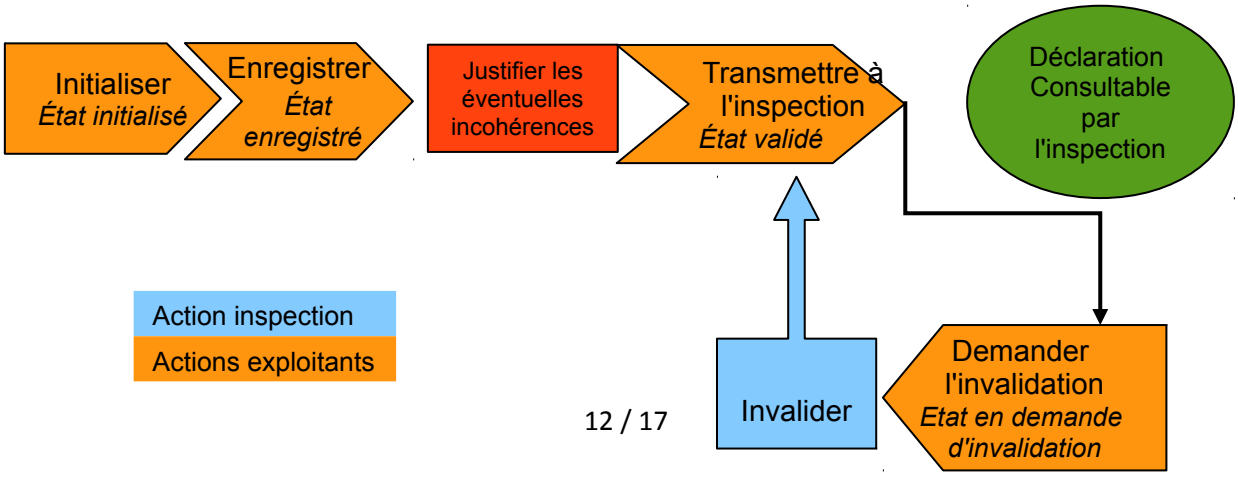

## Iç. Consulter/modifier sa déclaration

L'accès aux déclarations d'un établissement se fait :

- Soit, via le menu « Établissements » / « fiche établissement » et le pavé « restitution établissements », de cliquer sur l'onglet correspondant à l'année de déclaration que l'on souhaite consulter.

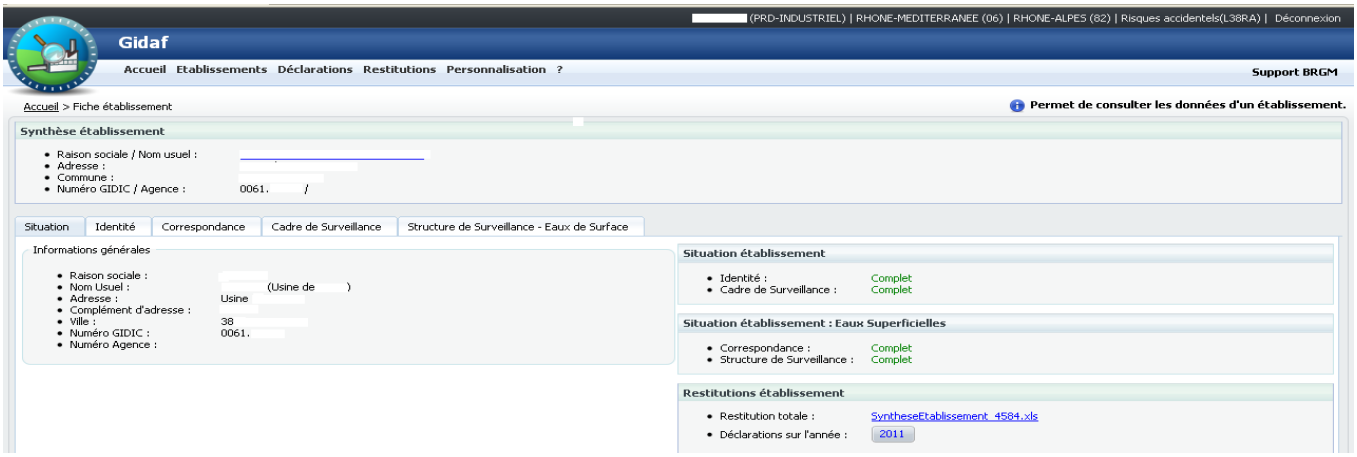


- Soit, via le menu « Déclaration » / « Rechercher », de choisir l'année (et éventuellement le mois) de déclaration.

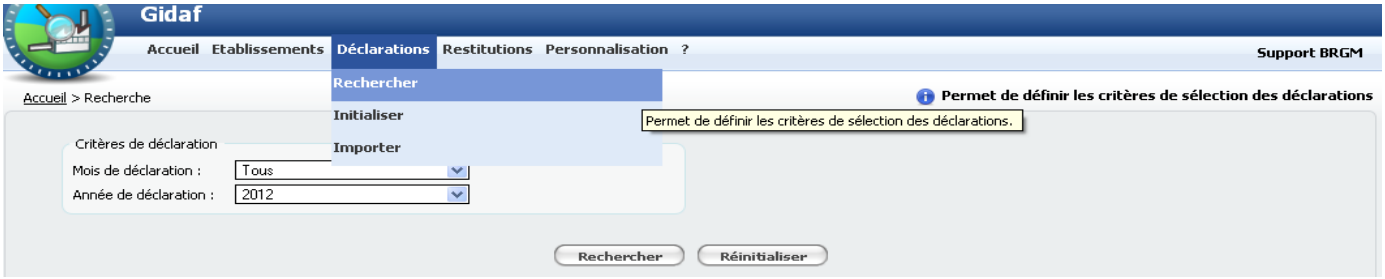


On obtient alors le récapitulatif de toutes les déclarations faites sur l'année ainsi que des informations graphiques sur le respect des valeurs limites et des fréquences d'analyse.

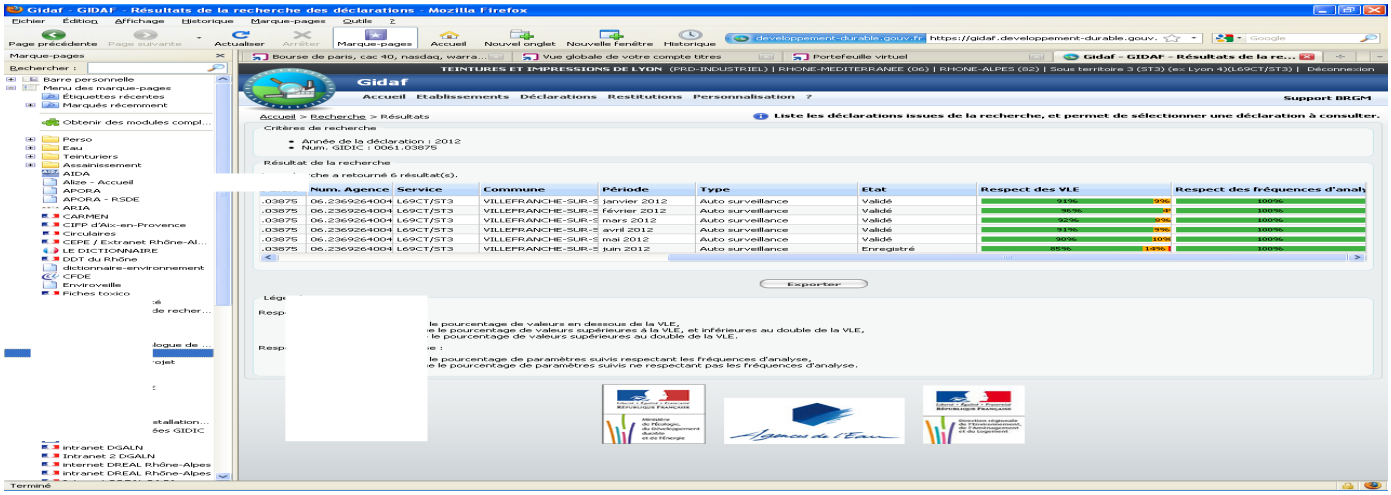

Le tableau de synthèse des déclarations fait ainsi apparaître :

- les **types** de déclaration et leur **<u>état</u> (utile notamment pour vérifier que toutes les déclarations ont bien été transmises à l'Inspection des installations classées (état « validé »)**
- le taux de respect des valeurs limites d'émission (VLE) conformément au code couleur suivant :
  - vert : résultat inférieur ou égal à la VLE.
  - orange : résultat supérieur à la VLE mais inférieur au double de cette VLE
  - rouge : résultat supérieur au double de la VLE.
- le taux de respect des fréquences d'analyse.

Pour un mois donné, et en cliquant sur la raison sociale, on a alors accéder à la déclaration du mois concerné :

- La déclaration validée peut alors faire l'objet d'une demande d'invalidation ou être exportée sur un fichier Excel ;
- La déclaration enregistrée peut être modifiée manuellement puis transmise à l'Inspection des installations classées (validée) ;
- La déclaration initialisée peut être complétée manuellement bien qu'il faille préférer le mode de déclaration via excel.

## 5. Restitutions & exploitation des données

Le menu « Restitutions » permet de générer et d'imprimer des rapports issus de l'exploitation des données saisies. Il permet notamment de procéder à :

- **<u>Restitution périodique</u>** : elle permet de visualiser, sous forme de graphiques ou de tableaux, le respect des données réglementaires sur une période donnée (mensuelle, trimestrielle…).

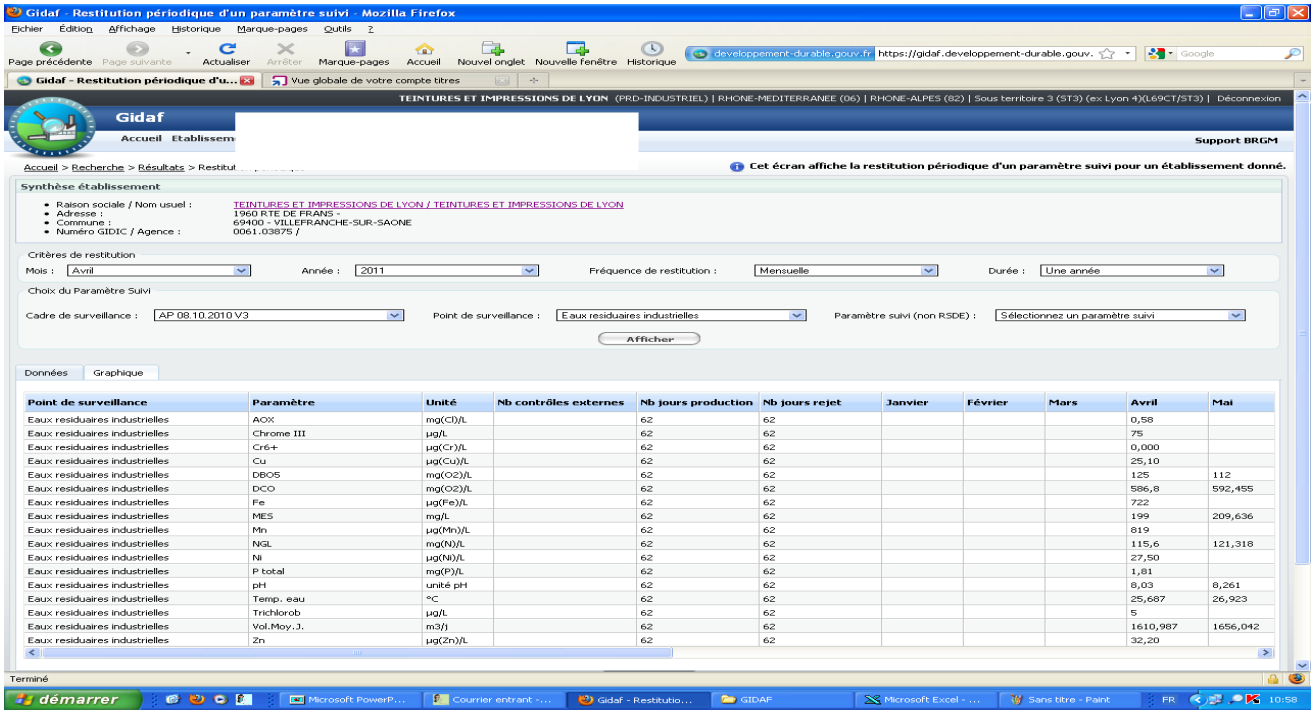
Gidaf - Restitution périodique d'un paramètre suivi - Mozilla Firefox
Gidaf
Cet écran affiche la restitution périodique d'un paramètre suivi pour un établissement donné.
Synthèse établissement
Raison sociale / Nom usuel : TEINTURES ET IMPRESSIONS DE LYON / TEINTURES ET IMPRESSIONS DE LYON
Adresse : 1960 RTE DE FRANS -
Commune : 69400 - VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Numéro GIDIC / Agence : 0061.03875 /
Critères de restitution
Mois : Avril
Année : 2011
Fréquence de restitution : Mensuelle
Durée : Une année
Choix du Paramètre Suivi
Cadre de surveillance : AP 08.10.2010 V3
Point de surveillance : Eaux residuaires industrielles
Paramètre suivi (non RSDE) : Sélectionnez un paramètre suivi
Afficher
Données
Graphique
Point de surveillance | Paramètre | Unité | Nb contrôles externes | Nb jours production | Nb jours rejet | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai
Eaux residuaires industrielles | AOX | mg(Cl)/L | | 62 | 62 | | | | 0,58 |
Eaux residuaires industrielles | Chrome III | µg/L | | 62 | 62 | | | | 75 |
Eaux residuaires industrielles | Cr6+ | µg(Cr)/L | | 62 | 62 | | | | 0,000 |
Eaux residuaires industrielles | Cu | µg(Cu)/L | | 62 | 62 | | | | 25,10 |
Eaux residuaires industrielles | DBO5 | mg(O2)/L | | 62 | 62 | | | | 125 | 112
Eaux residuaires industrielles | DCO | mg(O2)/L | | 62 | 62 | | | | 586,8 | 592,455
Eaux residuaires industrielles | Fe | µg(Fe)/L | | 62 | 62 | | | | 722 |
Eaux residuaires industrielles | MES | mg/L | | 62 | 62 | | | | 199 | 209,636
Eaux residuaires industrielles | Mn | µg(Mn)/L | | 62 | 62 | | | | 819 |
Eaux residuaires industrielles | NGL | mg(N)/L | | 62 | 62 | | | | 115,6 | 121,318
Eaux residuaires industrielles | Ni | µg(Ni)/L | | 62 | 62 | | | | 27,50 |
Eaux residuaires industrielles | P total | mg(P)/L | | 62 | 62 | | | | 1,81 |
Eaux residuaires industrielles | pH | unité pH | | 62 | 62 | | | | 8,03 | 8,261
Eaux residuaires industrielles | Temp. eau | °C | | 62 | 62 | | | | 25,687 | 26,923
Eaux residuaires industrielles | Trichlorob | µg/L | | 62 | 62 | | | | 5 |
Eaux residuaires industrielles | Vol.Moy.J. | m3/j | | 62 | 62 | | | | 1610,987 | 1656,042
Eaux residuaires industrielles | Zn | µg(Zn)/L | | 62 | 62 | | | | 32,20 |
Terminé
démarrer

➢ **Bilan réglementaire** : pour visualiser l'état de conformité des rejets d'un établissement au regard de l'ensemble des prescriptions réglementaires saisies dans la structure de surveillance (fréquences d'analyse, contrôles externes, fréquence de transmission…).

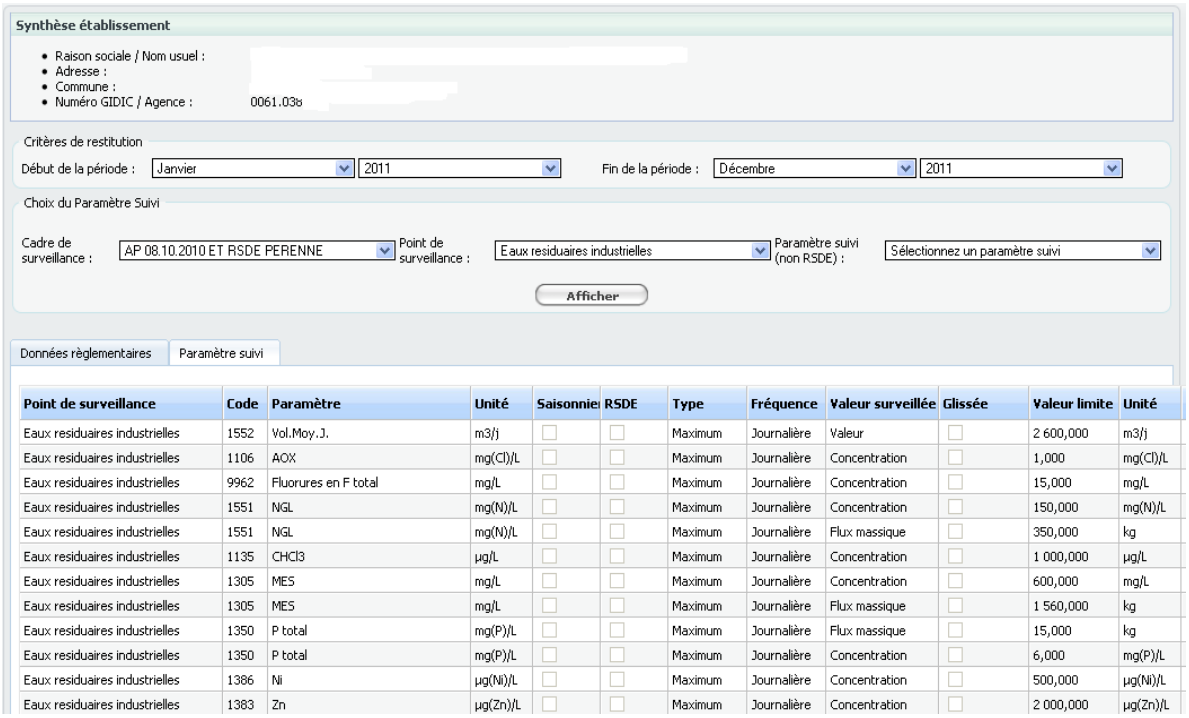

Synthèse établissement

- Raison sociale / Nom usuel :
- Adresse :
- Commune :
- Numéro GIDIC / Agence : 0061.03b

Critères de restitution

Début de la période : Janvier 2011 Fin de la période : Décembre 2011

Choix du Paramètre Suivi

Cadre de surveillance : AP 08.10.2010 ET RSDE PERENNE Point de surveillance : Eaux residuaires industrielles Paramètre suivi (non RSDE) : Sélectionnez un paramètre suivi

Afficher

Données règlementaires | Paramètre suivi

| Point de surveillance | Code | Paramètre | Unité | Saisonnie | RSDE | Type | Fréquence | Valeur surveillée | Glissée | Valeur limite | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eaux residuaires industrielles | 1552 | Vol.Moy.J. | m3/j | | | Maximum | Journalière | Valeur | | 2 600,000 | m3/j |
| Eaux residuaires industrielles | 1106 | AOX | mg(Cl)/L | | | Maximum | Journalière | Concentration | | 1,000 | mg(Cl)/L |
| Eaux residuaires industrielles | 9962 | Fluorures en F total | mg/L | | | Maximum | Journalière | Concentration | | 15,000 | mg/L |
| Eaux residuaires industrielles | 1551 | NGL | mg(N)/L | | | Maximum | Journalière | Concentration | | 150,000 | mg(N)/L |
| Eaux residuaires industrielles | 1551 | NGL | mg(N)/L | | | Maximum | Journalière | Flux massique | | 350,000 | kg |
| Eaux residuaires industrielles | 1135 | CHCl3 | µg/L | | | Maximum | Journalière | Concentration | | 1 000,000 | µg/L |
| Eaux residuaires industrielles | 1305 | MES | mg/L | | | Maximum | Journalière | Concentration | | 600,000 | mg/L |
| Eaux residuaires industrielles | 1305 | MES | mg/L | | | Maximum | Journalière | Flux massique | | 1 560,000 | kg |
| Eaux residuaires industrielles | 1350 | P total | mg(P)/L | | | Maximum | Journalière | Flux massique | | 15,000 | kg |
| Eaux residuaires industrielles | 1350 | P total | mg(P)/L | | | Maximum | Journalière | Concentration | | 6,000 | mg(P)/L |
| Eaux residuaires industrielles | 1386 | Ni | µg(Ni)/L | | | Maximum | Journalière | Concentration | | 500,000 | µg(Ni)/L |
| Eaux residuaires industrielles | 1383 | Zn | µg(Zn)/L | | | Maximum | Journalière | Concentration | | 2 000,000 | µg(Zn)/L |

# çI. Questions & problèmes courants

➔ **« Les informations réglementaires ou administratives rentrées sont erronées (valeurs réglementaires, date d'AP...) »**

**Réponse :** si les informations du cadre de surveillance sont fausses, il convient de contacter l'Unité Territoriale concernée afin de lui signaler les problèmes constatés. Les adresses de contact sont précisées dans l'onglet « correspondance ». **Dans l'attente des corrections, il est inutile de déclarer ses résultats.**

➔ **« Je n'arrive pas à importer ma déclaration (il en existe déjà une / le fichier n'est pas reconnu) »**

**Réponse :** s'il existe déjà une déclaration que vous souhaitez modifier, vous pouvez la consulter et la corriger en ligne (éventuellement après demande d'invalidation) ou la supprimer pour réimporter un fichier excel ou edilabo.

Si le fichier n'est pas reconnu lors de l'import, c'est que vous avez sans doute modifié le format de certaines cellules ou modifié le nom du fichier. Il est également possible que vous tentiez d'importer un fichier excel correspondant à un cadre de surveillance désormais obsolète. Il convient alors de générer à nouveau le fichier de déclaration.

➔ **« Je n'arrive pas à transmettre ma déclaration à l'Inspection des installations classées »**

**Réponse :** lors de l'enregistrement de la déclaration, les contrôles de cohérence, de complétude et réglementaires peuvent bloquer la validation. Il convient donc au préalable de lever toutes les anomalies. La transmission de la déclaration se fait par consultation de celle-ci puis en cliquant sur l'icône « transmettre à l'Inspection des installations classées » situé sous le tableau récapitulatif. **Cette étape engage l'exploitant quant à la validité des données transmises à l'Inspection des installations classées. Si une modification doit être effectuée a posteriori, il est nécessaire de demander l'invalidation de la déclaration en cliquant sur le bouton « Demander l'invalidation ».**

➔ **« Comment retrouver ma déclaration ? »**

**Réponse :** il faut d'abord accéder à la « fiche établissement » en cliquant sur l'onglet « Établissement » puis, dans la rubrique « Restitutions établissement », cliquer sur l'année désirée. Un tableau de synthèse récapitule l'ensemble des déclarations et leur état (initialisée/enregistrée/validée). La consultation d'une déclaration donnée se fait par " clic " sur les liens hypertextes (colonne raison sociale).

➔ **« Existe-t-il une passerelle en GIDAF et GEREP ? »**

**Réponse :** il n'existe pas de lien automatique entre les deux sites permettant de transférer des données de GIDAF à GEREP. Toutefois GIDAF permettra le calcul des flux annuels qui pourront donc être reportés **manuellement** dans GEREP.

➔ **« Lors des déclarations, est-il possible de se contenter d'une justification générale (dans la case commentaire de l'onglet « général ») en cas d'anomalie régulière ? »**

**Réponse :** actuellement**,** cela n'est pas possible. Il convient donc de justifier également dans la déclaration (colonne « commentaire », **255 caractères maximum**) chaque dépassement ou omission. Il est tout à fait possible de procéder à un copier/coller de la justification.

➔ **« Quelle est la différence entre un contrôle inopiné et un contrôle externe ? »**

**Réponse :** Il s'agit de contrôles réalisés par un laboratoire extérieur à l'exploitant. Dans le cas où le contrôle est mandaté par la DREAL, il s'agit d'un contrôle inopiné (qui peut donner lieu à des suites de la part de l'Inspection des installations classées). Dans le cas où le laboratoire est mandaté par l'exploitant, notamment pour inter-comparaison des résultats et recalage de l'autosurveillance, il s'agit d'un contrôle externe.

➔ **« Qui saisit les résultats des contrôles externes/inopinés ? »**

**Réponse :** Dans le cas d'un contrôle externe de recalage, les résultats peuvent être saisis et enregistrés sur GIDAF par le prestataire du contrôle, grâce à son « identifiant prestataire » qui vous sera transmis conjointement à votre propre identifiant (identifiant établissement). Vous pouvez également faire la saisie avec votre « identifiant établissement ». Dans les 2 cas, l'étape de transmission à l'Inspection des installations classées n'est possible qu'avec « l'identifiant établissement ».

Dans le cas d'un contrôle inopiné, c'est le laboratoire mandaté par la DREAL qui saisit, enregistre et transmet la déclaration à l'Inspection des installations classées grâce à un « identifiant laboratoire ». Pour que cette déclaration soit visible avec « l'identifiant établissement », il faut au préalable en faire la demande auprès de votre inspecteur des installations classées.

➔ **« GIDAF s'applique-t-il au DDPP ? »**

**Réponse :** l'application concerne également les établissements agroalimentaires suivis par les DD(SC)PP. Celles-ci ont cependant des objectifs de déclinaison de l'application plus lointains.

➔ **« Il est possible de télécharger une « pièce jointe » lors de la saisie en ligne. De quoi s'agit-il ? »**

**Réponse :** l'application permet de télécharger un fichier afin d'apporter tout complément utile à la déclaration comme des remarques ou commentaires sur des non-conformités ou sur un rapport d'analyse. Cette option n'a pas vocation à se substituer à une déclaration.

➔ **« Qui a accès à GIDAF ? »**

**Réponse :** Seuls les services de l'Inspection des installations classées des Installations Classées et les services de l'Agence de l'Eau ont accès à GIDAF. Pour le moment, il n'est pas prévu un accès pour les exploitants de station d'épuration ou les services de police de l'eau.

➔ **« GIDAF peut-il gérer des concentrations et des flux en même temps ? »**

**Réponse** : Seuls les volumes et les concentrations sont à déclarer, car l'application calcule automatiquement les flux émis (les flux spécifiques si la production a été saisie). Après l'importation d'un fichier excel, les flux apparaissent seulement si la déclaration a été enregistrée.

➔ **« L'ordre des paramètres de ma déclaration a changé, est-ce normal ? »**

**Réponse** : Lorsque le cadre de surveillance est mis à jour ou modifié, un changement dans l'ordre des paramètres peut apparaître. Ce changement est effectué automatiquement par GIDAF, et il n'est pas possible à ce jour de choisir l'ordre d'apparition des paramètres.

➔ **« les données de ma déclaration RSDE disparaissent après son enregistrement ? »**

**Réponse** : Lorsque vous complétez votre déclaration en ligne, toutes les colonnes dont le titre comporte un astérisque doivent être complétées. Si toutes les cellules ne sont pas complètes avant l'enregistrement de la déclaration, les données déjà présentes seront écrasées.